

## アルトリセットの施工について(補足)

■1本500mlを400倍希釈(200ℓ作れます)、それを1mあたり3ℓ散布します。  
( $200 \div 3 = 66.6$  おおよそ66m施工できる計算です)

施工箇所の詳細は、使用方法1ページ目[2]処理箇所・処理方法について をご参照ください。

■施工イメージイラストのように、じょうろで基礎と土壌の境目の「土壌」に、1mあたり3ℓ散布していきます。

犬走りがある場合も同様に、犬走りと土壌の境目の「土壌」に散布します。

※散布は土壌をお願いします。コンクリート等にかかると、乾くと白っぽくなる恐れがあります。

■じょうろの代わりに、エコボロンPROの空容器を使えます。  
エコボロンPROの空容器(バックインボックス)と、付属のノズルを洗淨した後に使い回します。


(アルトリセットの)青いキャップ3杯分のアルトリセットを、エコボロンの空容器に入れます。水を満タンに入れたら、おおよそ規定通りの希釈になります。

ノズルを付けて土壌に散布します。



保証申込書に製造番号の記入欄がありますので、番号を控えてください。

### 施工イメージイラスト

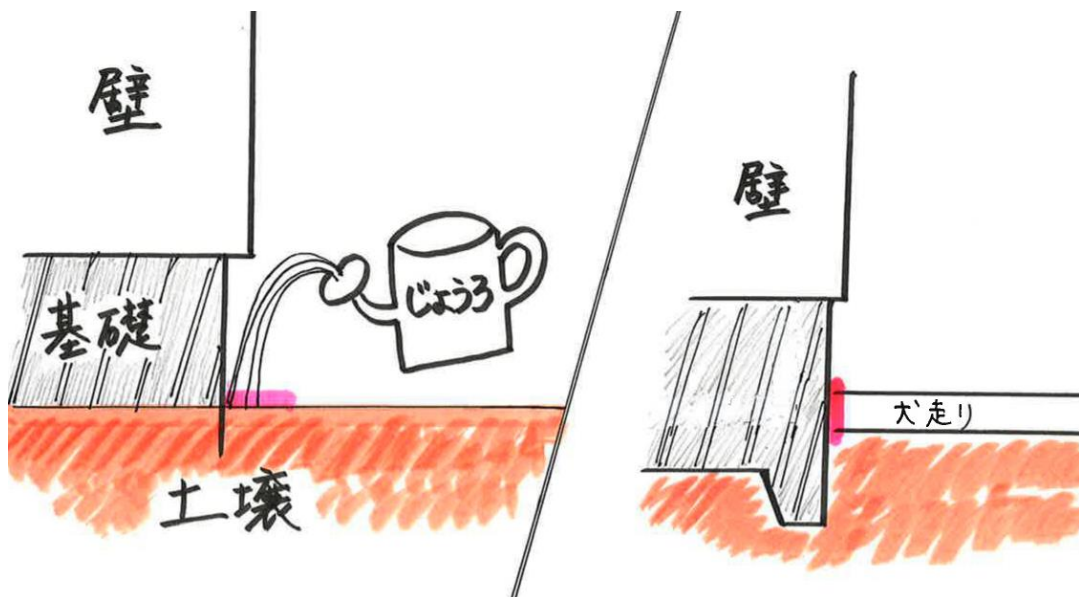

犬走りが隣地まである場合は、アルトリセットを基礎と犬走りの間に流し込んでください。

## アルトリセット200SC(土壌処理用防蟻剤)の処理について

### [1] 製品概要

製品名:アルトリセット200SC

成分:クロラントラニプロール(18.4w/w%、20.0w/v%)

内容量:500ml

稀釈倍率:400倍(水199, 5Lに対して本剤500mlを添加してよく混合する)

製造元:シンジェンタジャパン株式会社

#### ■特徴

- ①優れた安全性・残効性・伝播性・速効性を備えています。シロアリの木材への加害を防ぎ、シロアリを巣ごと根絶することが可能です。
- ②イエシロアリに対する10年間の長期残効性が確認されています。
- ③土壌吸着性が高く有効期限が土壌表層部に留まるので、環境流出リスクが極めて低い薬剤です。
- ④土壌表層部に強固な処理層を形成するため、長期にわたり効果を発揮します。
- ⑤低蒸気圧で揮発しにくく、VOCを含まない超低臭性です。
- ⑥極めて高い安全性により、シロアリ薬剤では唯一、米国環境保護庁(EPA)の次世代新安全基準である低リスク殺虫剤(RRP)に指定されています。

### [2] 処理箇所・処理方法について

#### 1. 処理箇所…建物基礎の外周部全て

※『エコボロン30年保証システム』または『損保ジャパン補償額選択式5年保証』を利用する場合には、原則として、建物基礎の外周部を全て処理してください。

※『エコボロン5年性能保証』『エコボロン10年性能保証』を利用する場合には、可能な限り建物基礎の外周部全ての処理が望ましい。

※布基礎の場合は、床下土壌面に面状処理が必要です。

玄関ポーチ土間の外周部・勝手口土間の外周部・坪庭等の入隅部、その他外周地盤(GL)より盛土した土間の外周部を処理した場合には保証の申込は可能ですが、未処理箇所から侵入したシロアリ被害は保証の対象外となります。

#### 2. 処理方法…土壌注入処理法及びジョロ等による散布法

※土壌注入処理を行う場合は、土壌注入器(ポアーノズル)などを使い処理して下さい。

※他の薬剤を使った機器は、兼用しないで下さい。他の薬剤の成分が混入したり、臭いがつくなどトラブルの原因となります。

### ① 土壌注入処理法

- a. 立上り基礎コンクリートと土壌との入隅から10cm以内の部分に、30cm間隔でポアーノズルの先を、15cm～20cmの深さに差し込み 薬剤を1孔あたり1L 注入して下さい。  
※外周部がコンクリート打ちの場合には、ドリル穴あけ処理をするリスク(本体コンクリートとの肌別れ、コンクリートの亀裂など)を総合的に現場状況から判断し行う。  
※敷地内に犬走りコンクリートと土壌との接点がある場合は、その入隅部に行う。

### ② 基礎外周コンクリートと土壌との接点へのジョロ等による散布法

薬剤を1mあたり3L 入隅に流し込んで下さい。

### ③ 床下土壌面への面状散布法

面状散布法は、床下土壌表面に薬剤を散布する方法です。

1㎡あたり3L の希釈液で処理します。

#### 3. ポーチ未設置時の対応

- ① ポーチ下、ポーチ外周部となる位置にポアーノズルで 20cm のマス目状(20cm の深さに設定)に処理。【1～2ℓ/1 孔】
- ② ①の部分の表層に面状散布。【3～5ℓ/㎡】

### [3] 使用に際しての注意

使用中または使用後の注意・保管上の注意・その他の注意事項については、商品ラベルに記載されている内容を確認の上お守り下さい。